Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: Diamo s. p. **Rok:** 2025

Napěťová hladina	**nn**	**vn**	**vvn**
Počet zákazníků [-]	115	1	x
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh]	5 093,96	23 324,84	x
Délka kabelových vedení [km]	24,79	5,94	x
Délka venkovních vedení [km]	0,00	0,20	x

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2025

§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad	Výše vyplacených náhrad	Teoretická výše náhrad*
		Celkem	Standard nedodržen				
		[-]	[-]	[%]	[-]	[Kč]	[Kč]
5	ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	3	0	0,00	0	0	
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	7	0	0,00	0	0	
7	výměny poškozené pojistky	2	0	0,00	0	0	
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0,00	0	0	0
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0,00	0	0	0
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	1	0	0,00	0	0	
12	umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	2	0	0,00	0	0	0
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny	0	0	0,00	0	0	0
14	ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0,00	0	0	0
15	výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb	0	0	0,00	0	0	0
16	předávání údajů o měření	14 894	0	0,00	0	0	0
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0,00	0	0	0
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0,00	0	0	0

** Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákaznící, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.*

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2025

Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině		
	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn
	SAIFI $_{nn}$	*SAIFI* $_{vn}$	*SAIFI* $_{vvn}$	*SAIDI* $_{nn}$	*SAIDI* $_{vn}$	*SAIDI* $_{vvn}$	*CAIDI* $_{nn}$	*CAIDI* $_{vn}$	*CAIDI* $_{vvn}$
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
neplánovaná	0,139	0,000	x	3,826	0,000	x	27,500	0,000	x
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	0,035	0,000	x	2,261	0,000	x	65,000	0,000	x
z toho poruchová způsobená v důsledku zásahu nebo jednání třetí osoby	0,000	0,000	x	0,000	0,000	x	0,000	0,000	x
z toho ostatní neplánovaná	0,104	0,000	x	1,565	0,000	x	15,000	0,000	x
plánovaná	0,417	1,000	x	356,922	578,000	x	855,125	578,000	x
Celkem - hladinové ukazatele	0,557	1,000	x	360,748	578,000	x	648,219	578,000	x
Celkem - systémové ukazatele	0,560			362,621			647,138		
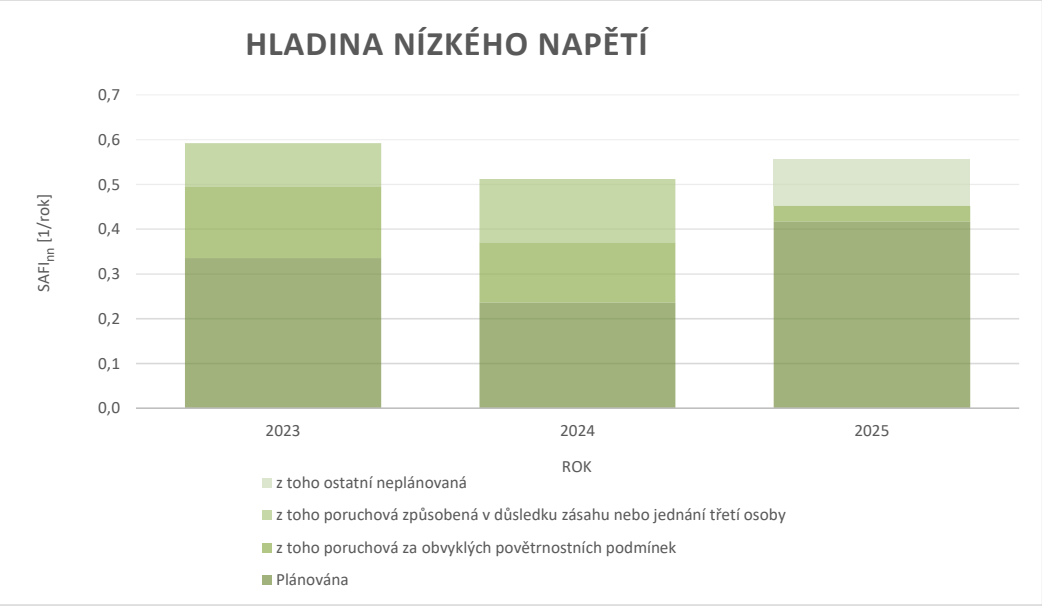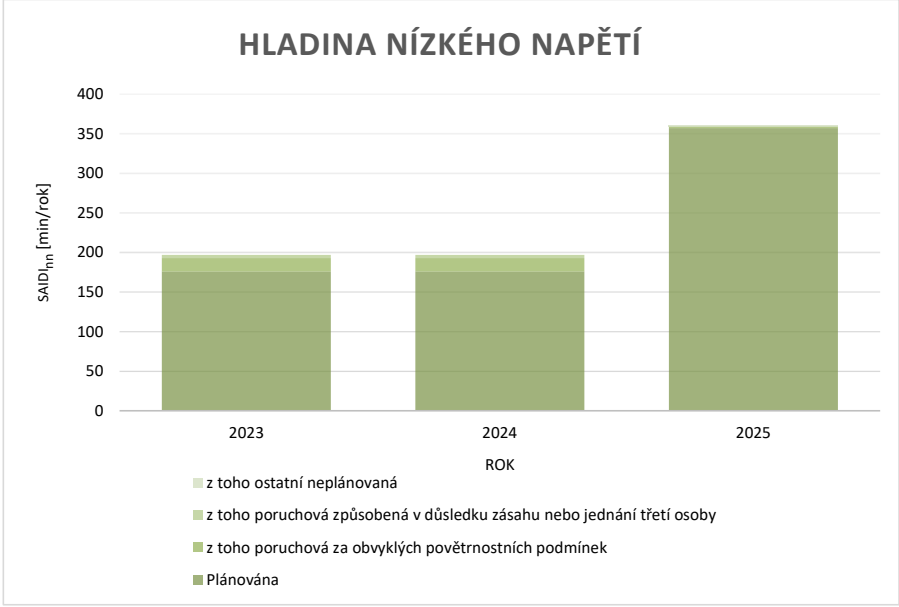
3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech